御参考図

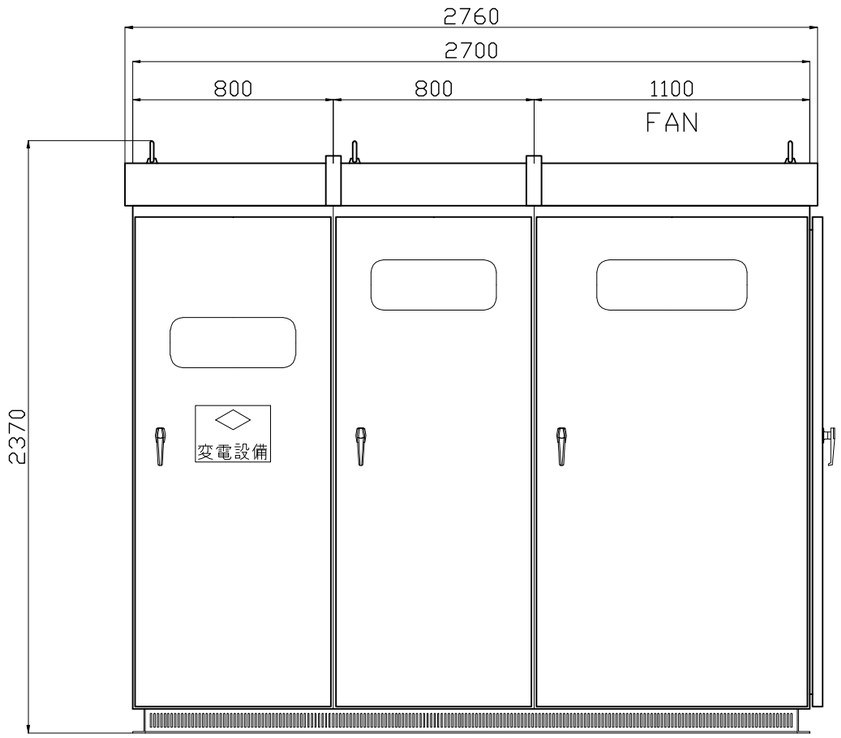


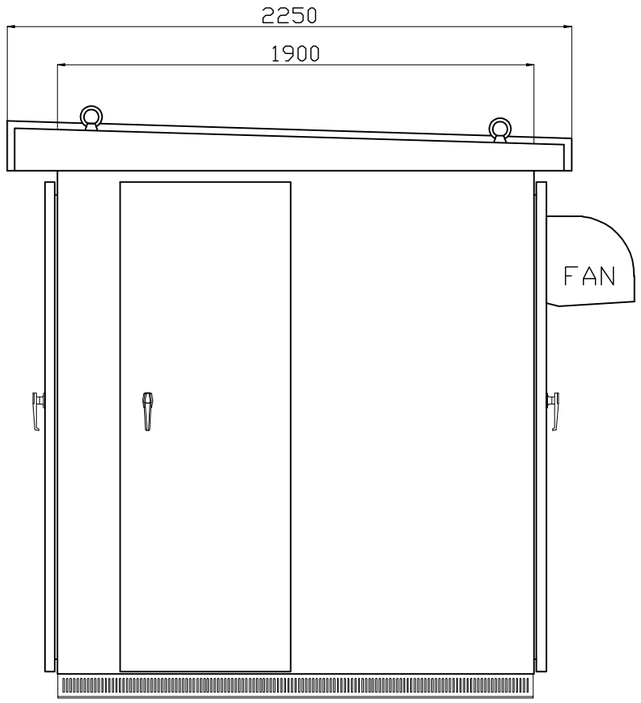


注（１）　基礎ボルトはキュービクルを設置後埋め込んで下さい。

（２）　塗装色　５Ｙ７／１　です。

（３）　ケーブル引込口と排水口から小動物が入らないようにして下さい。

（４）　概算重量　　kg

| 記号 | 変更記事 | 日付 | 承認 | 検図 | 製図 | 単位 | 日付 | 件名 | 品名 | 製番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 北村 | 北村 | 大塚 | mm | 10. 12. 14 | ケースタイプ３－１ 殿 | キュービクル式高圧受電設備 | 機番 |
| 2 | | | | | | 尺度 | | 奥村電機株式会社 OKUMURA ELECTRIC CO.,LTD. | 図名 外形・基礎図 | SHT.NO 02 |
| 3 | | | | | | NTS | | | | |
| 4 | | | 10. 12. 14 | 10. 12. 14 | 10. 12. 14 | | | | | |