


入力電源(商用)
220 V
3 φ
60 Hz

出力電源(発電)
200 V
3 φ
50 Hz

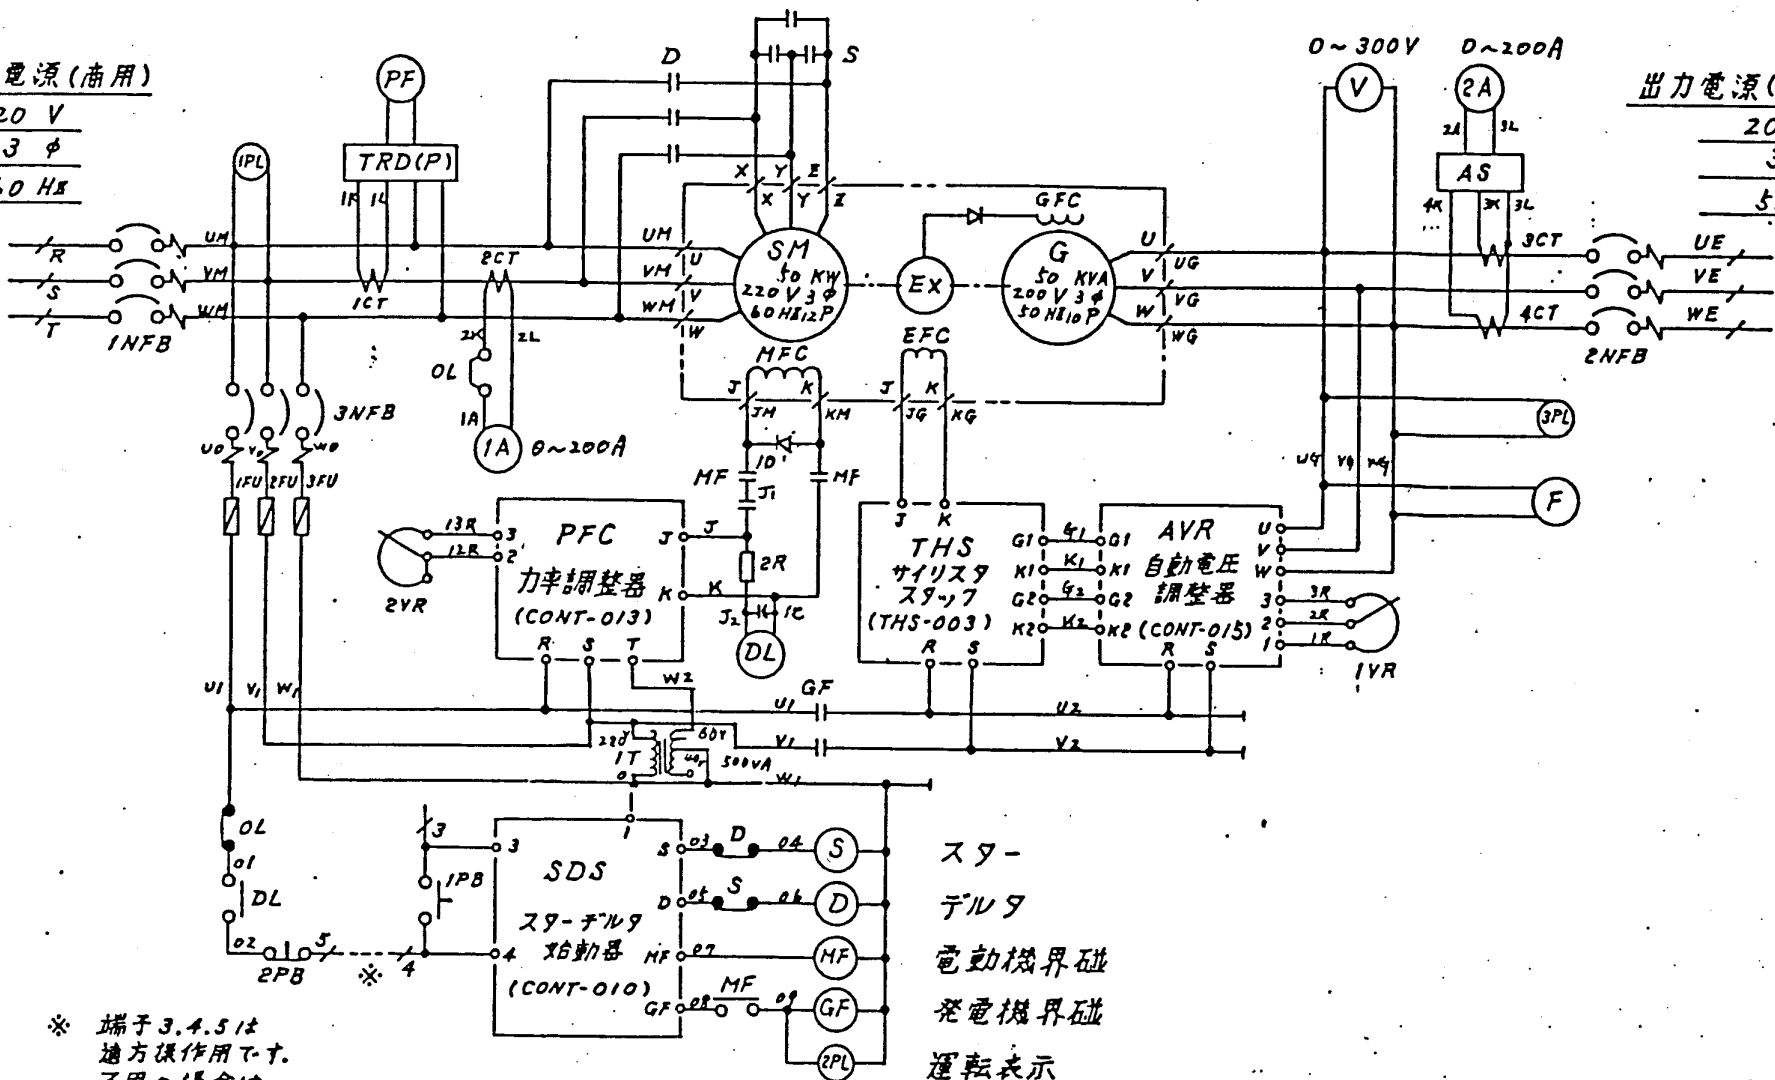

※ 端子3,4,5は
過電流検出用です。
不用の場合は
4,5を短絡して下さい。

寸法	第三角法	奥村電機株式会社	承認 63.5.7 走	照査	作成 63.5.7	奥村電機(株) 殿 周波数変換機 展開接続図 YFCS-5035 N形
----	------	----------	-------------------	----	--------------	--

図番 H-421020