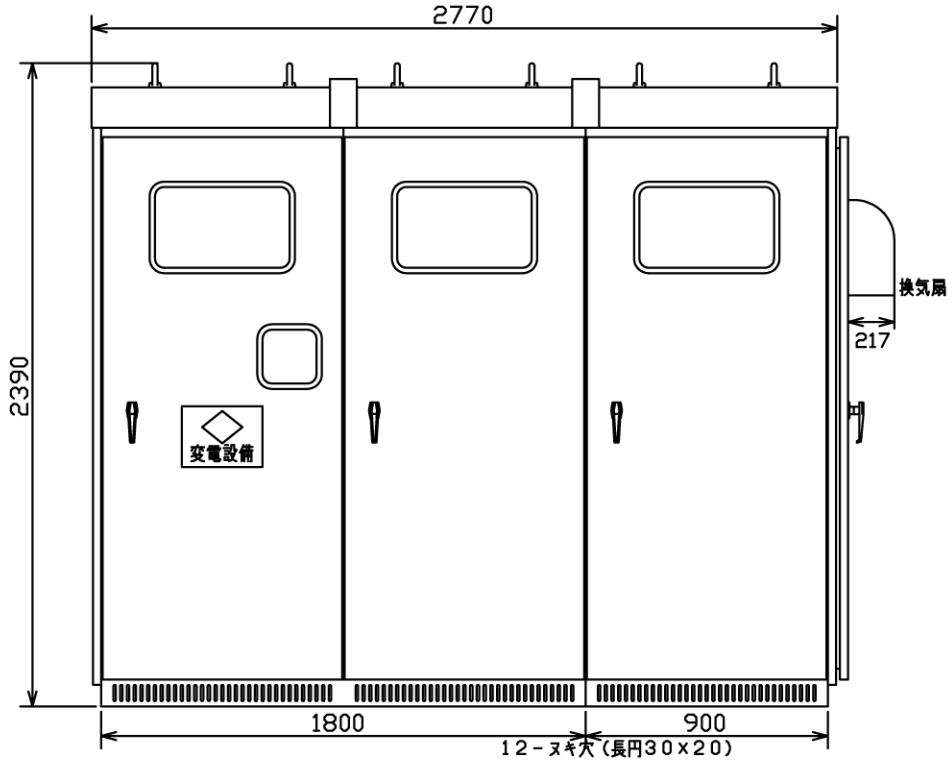

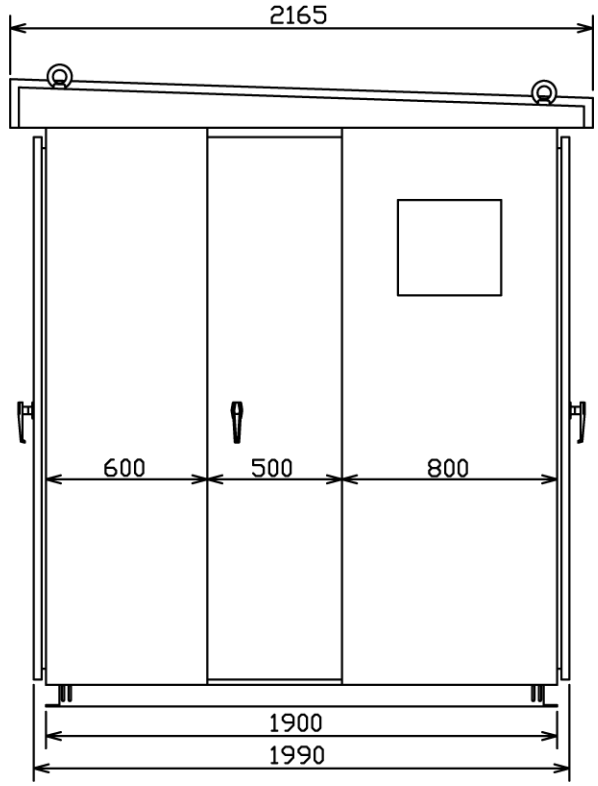

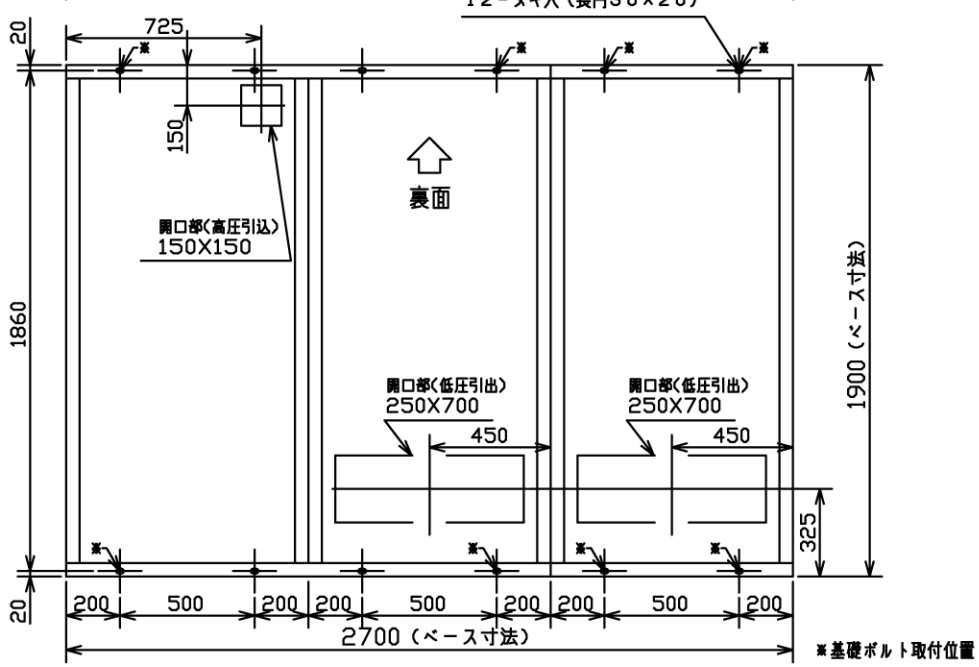

概算重量 3400kg

注 (1) 基礎ボルトはキュービクルを設置後埋め込んで下さい。
(2) 塗装色 5Y7/1です。
(3) ケーブル引込口と排水口から小動物が入らないようにして下さい。
(4) 底板は取り付けております。

名称	キュービクル式高圧受電設備 外形図・基礎図							殿		
設計	T.K	製図	Y.O	検図	T.K	承認		尺度	NTS	日付 '09, 5, 11
製番				機番	0Q-354			奥村電機株式会社		