


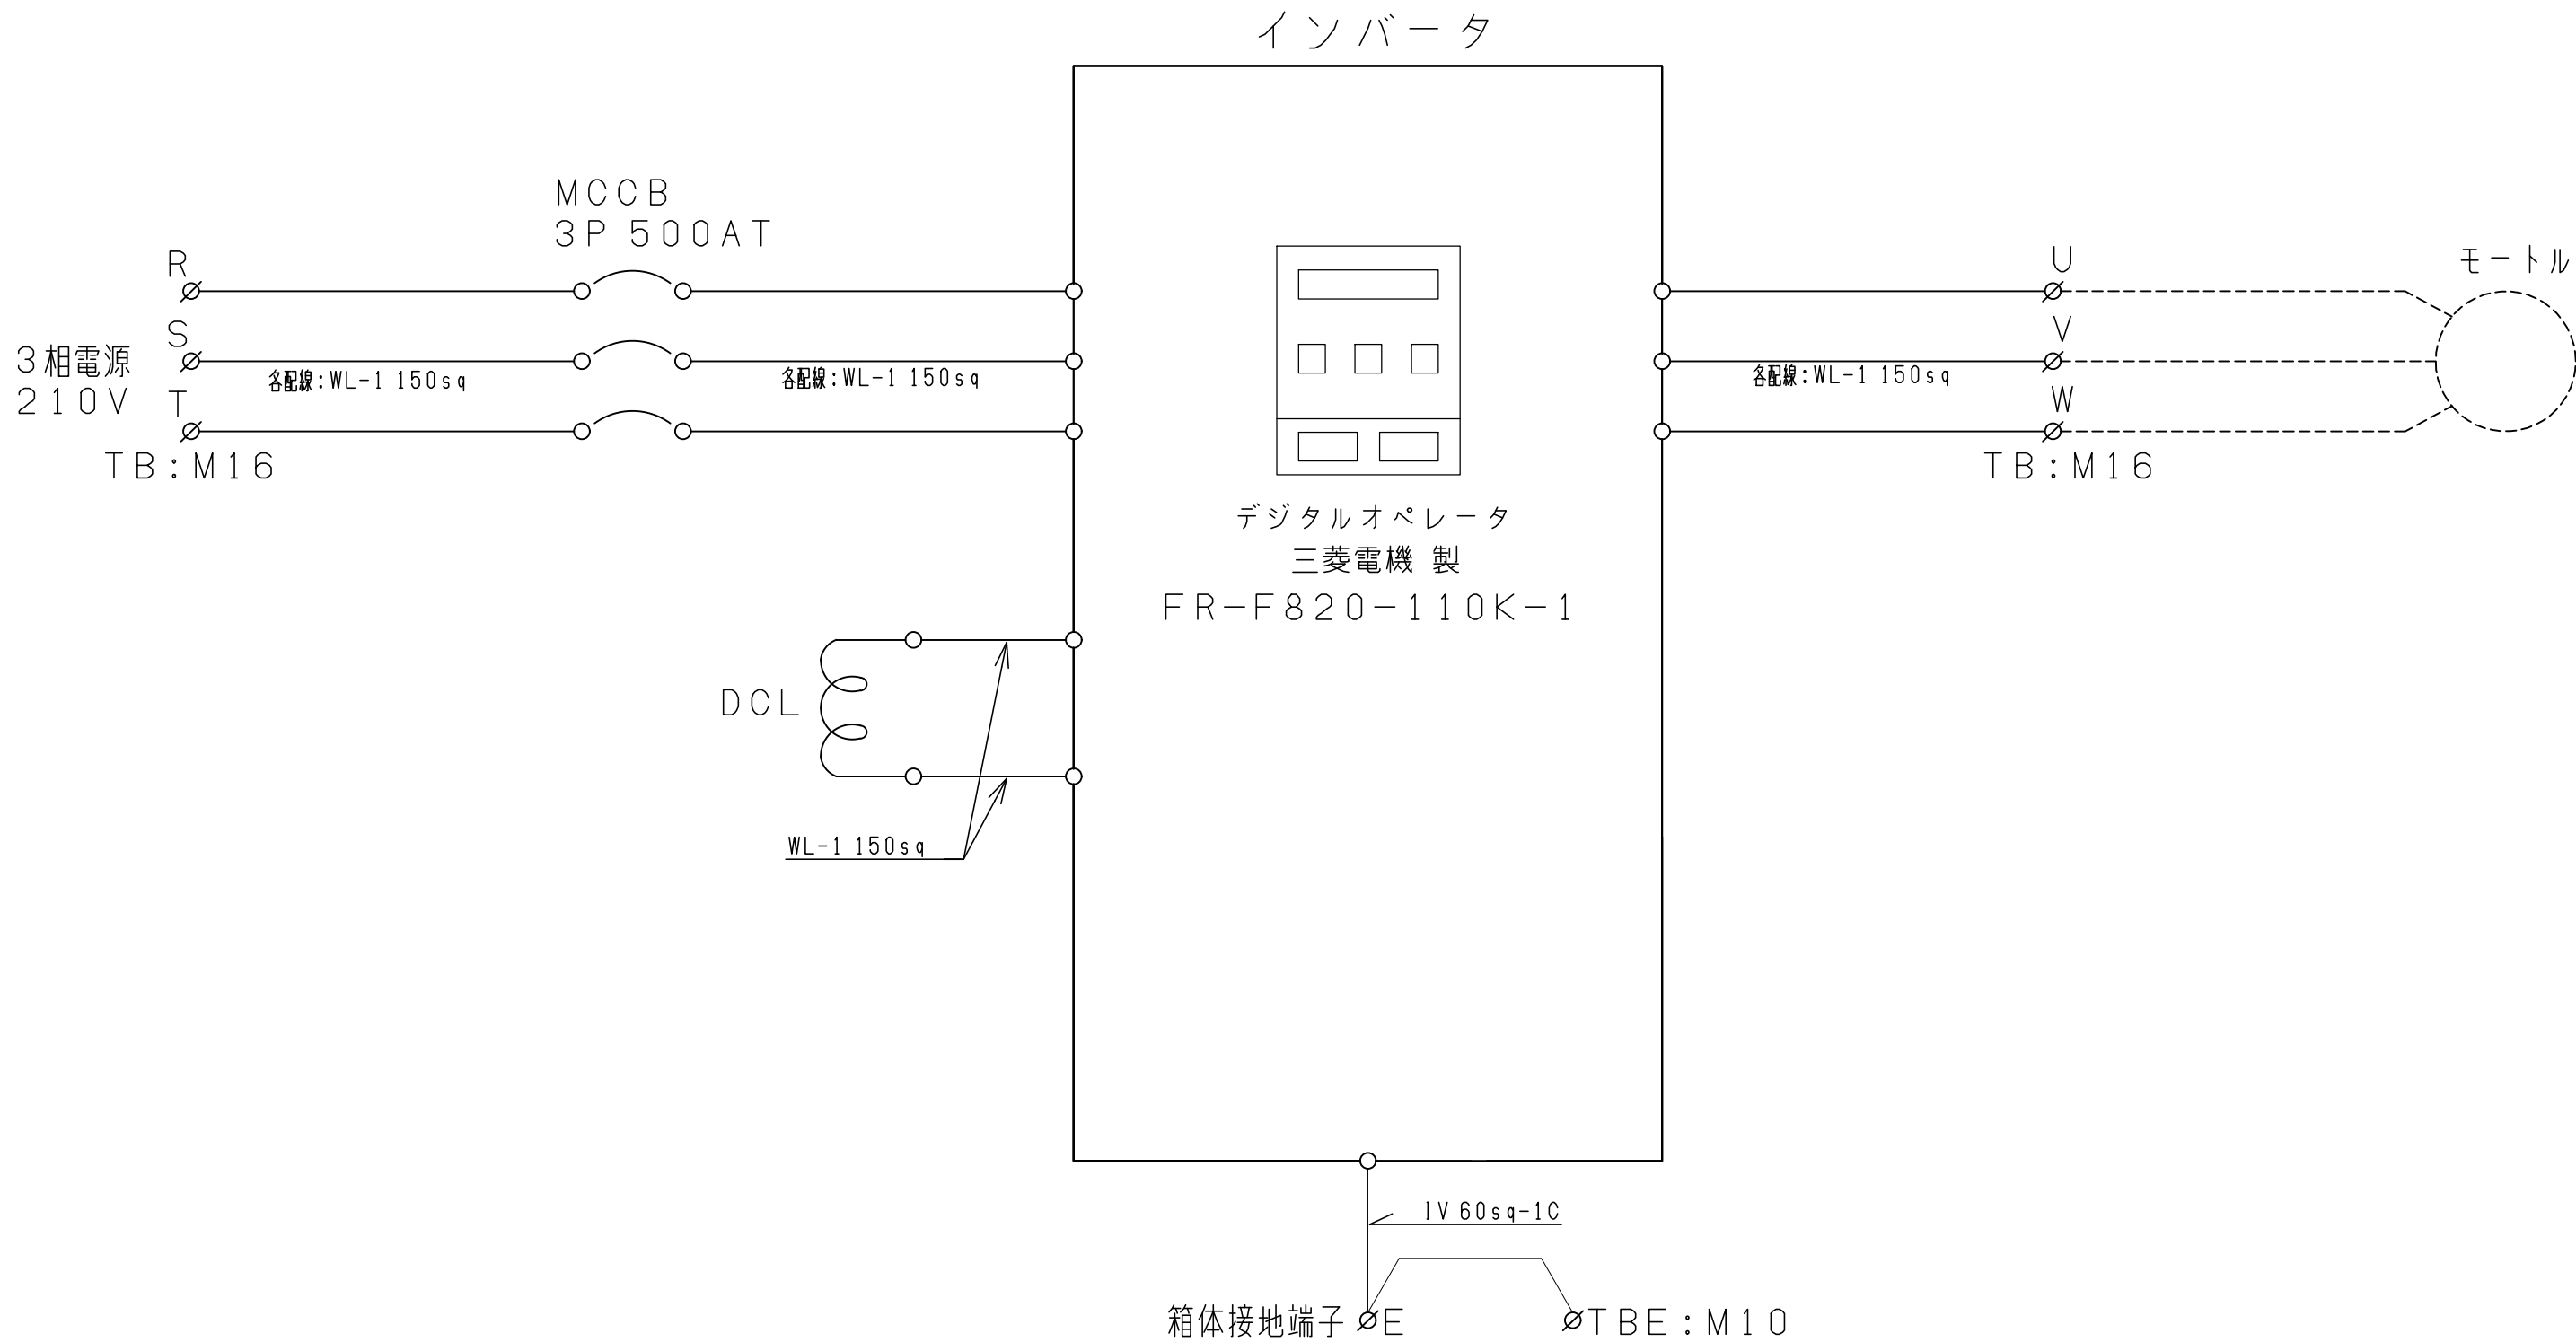

- ※ 1,放熱のために必ず制御盤の前面扉を開けて
運転してください。
- ※ 2,デジタルオペレータをリモート操作する時は、
備え付けの通信ケーブルを使用してください。

記号	変更記事	日付	製図	単位	日付	件名	品名	製番
△			大塚		26. 08. 25	殿	110kW 200V 屋内用インバータ盤	機番
△					NTS	奥村電機株式会社 OKUMURA ELECTRIC CO.,LTD.	図名	SHT.NO
△			26. 08. 25				接 続 図	01